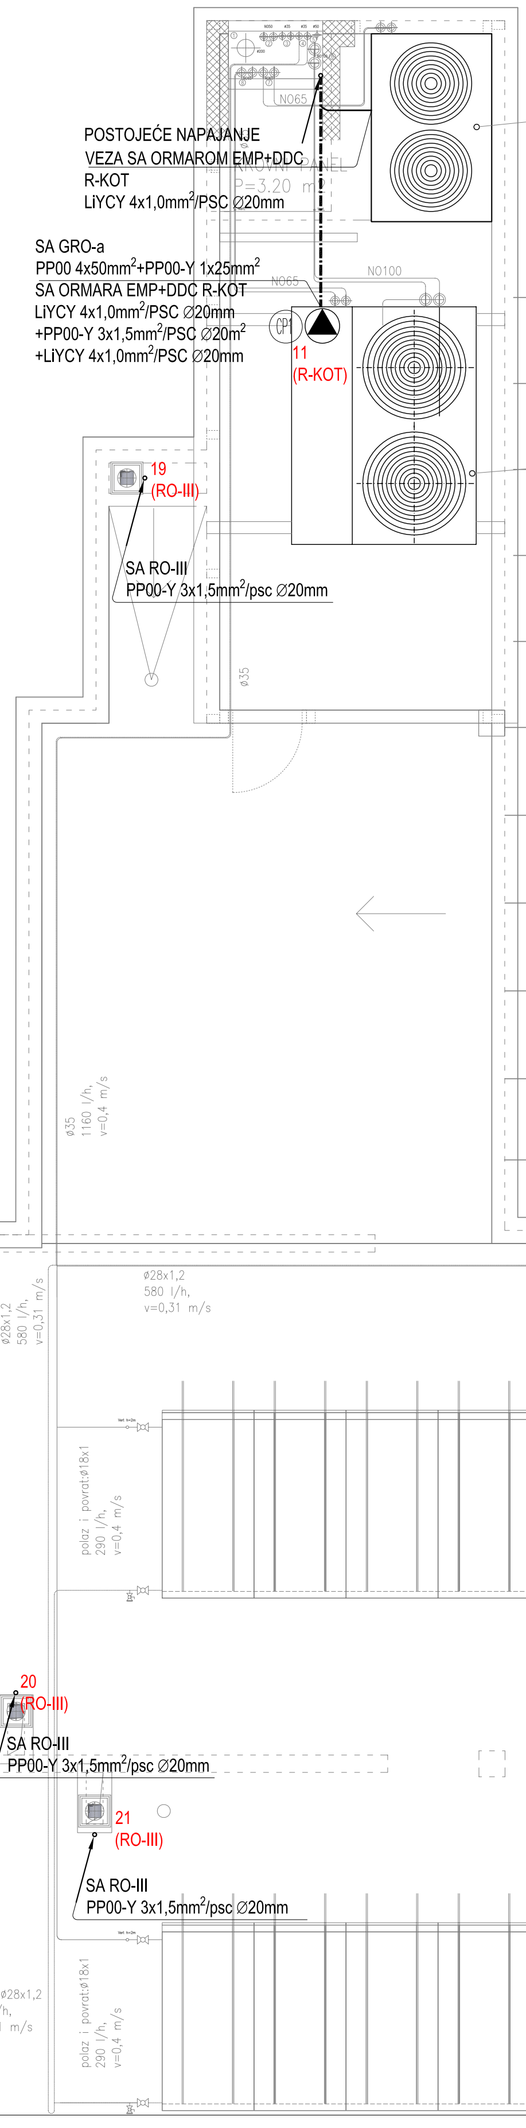

POSTOJEĆA TOPLINSKA PUMPA
NA NOVOJ LOKACIJI tip 30 DQ 026
Qhl= 58 kW (7/12°C, tv=35°C)
Qg= 62 kW (50/45°C, tp=+7°C)
N = 30,3 kW/400V/3ph
m = 870 kg
dim.2168 x 1388 x 1805 mm
(servisno područje cca.1 m sa čela)

NOVA TOPLINSKA PUMPA: AQUACIAT 2
(sa hidrauličkim modulom bez cirkulacione pumpe), tip ILDH 700V R410A
Qhl= 158 kW (7/12°C, tv=35°C)
Qg= 174,9 kW (50/45°C, tv=+7°C)
N = 63,1 + 2,2= 65,3 kW/400V/3ph
m = 2320 kg (u pogonu) Gv = 27,3 m3/h
dim.2740 x 2129 x 2177 mm
(servisno područje cca.1 m sa tri strane)
Desuperheater: kom 2, Q=40,8 kW, G=7m3/h

SOLARNI KOLEKTORI:
- 4 kompleta sa po 5 komada soalrnih kolektora, tip: Vitosol: 200-F SV2B, P=2,3m2
- Svaki od kompleta se polaže na konstrukciju od čeličnih profila:

- Svaki solarni panel se oslanja na dva tipska čelična kutnika, nagiba 30°. Svi se kutnici povezuju spojnim limom na vrhu i svi se međusobno povezuju križnim spojevima, krutosti radi.
- Svaki se panel na postolje spaja tipskim elementima.
- Komplet se na cijevnu mrežu spaja sustavom: Tihelman
- Svaki komplet je opremljen sa: uronjenim osjetnikom temperature medija, 2x kuglasti zaporni ventil, odzračni ventil i ispusna kuglasta slavina.

KROVNI VENTILATOR: SYSTEMAIR
Tip: DVSI sileo - 190 EZ
Vz = 300 m3/h, dp = 150 Pa

TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d.o.o. PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING, RIJEKA

Projektant: Maja Bratulić, mag.ing.el. MAJA BRATULIĆ mag.ing.el. E 2340 OVLAŠTENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE	Investitor: VELJKO MATIĆ Stoja 4, 52100 Pula	Izmjena broj:	0
		Datum:	01/14
		Mjerilo:	1:50
	Građevina: REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I DOGRADNJA HOTELA "MILAN"	Zajednička oznaka:	5687
		Broj mape:	4
Suradnik: Igor Ganić, mag.ing.el.	Projekt: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	Broj projekta:	E 032/14-1-IZV
	Faza projekta: IZVEDBENI PROJEKT		
Nacrt: ELEKTROINSTALACIJA UZ TERMOTEHNIČKE –TLOCRT KROVA		Broj nacrta: E06	List: 1 / Lista: 1