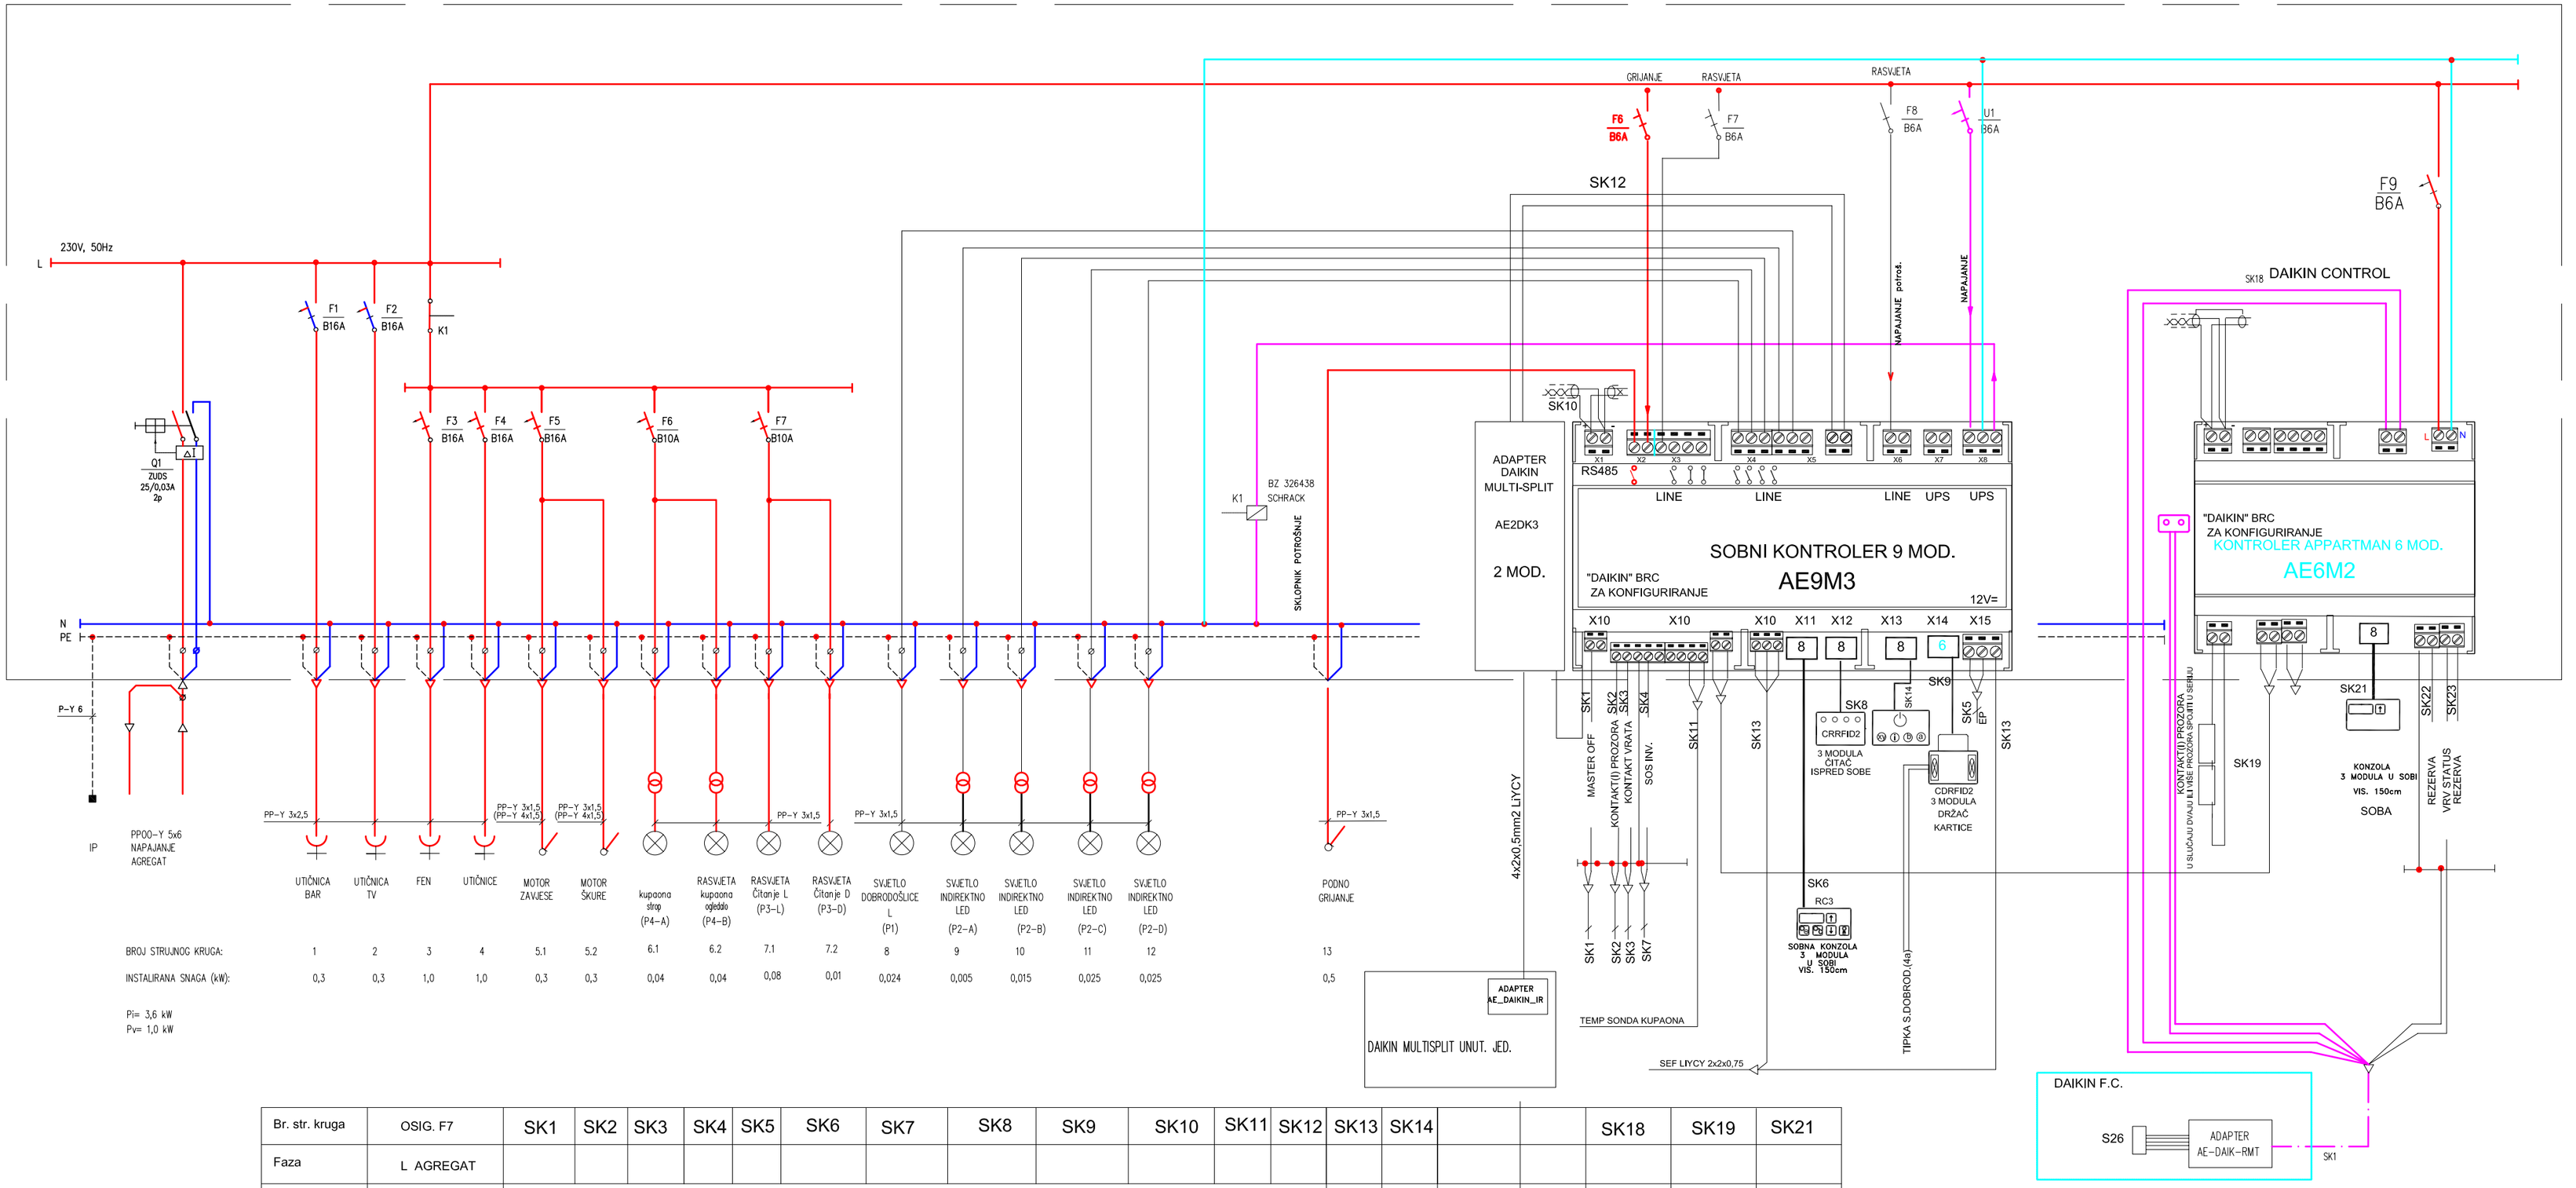

Br. str. kruga	OSIG. F7	SK1	SK2	SK3	SK4	SK5	SK6	SK7	SK8	SK9	SK10	SK11	SK12	SK13	SK14			SK18	SK19	SK21
Faza	L AGREGAT																			
Snaga (W)	P = 10 VA - kontroler	SOBA + PREDPROSTOR																		
Naziv potrošača	-kontroler -upravljanje sklopnikom	MASTER OFF	prozorski kontakt	kontakt vrata	SOS	ELEKTRO PRIHV. električna brava	sobni terminal (sobni termostat) (sobni display)	-	čitač kartice	držač kartice	komunikacija BUS	temp. sonda kupatilo	VRV STATUS I UPRAV-LJANJE	SEF	KONZOLA ZA RASVJETU			VRV STATUS I UPRAV-LJANJE	prozorski kontakt	sobni terminal (sobni termostat) (sobni display)
Tip kabela presjek (mm^2)		LiYY 2X0.5	LiYY 2X0.5	LiYY 2X0.5	LiYY 2X0.5	LiYY 2X0.5	TEL. KAB. 8X0.14 PLOSNATI		TEL. KAB. 8X0.14 PLOSNATI	TEL. KAB. 6X0.14 PLOSNATI	LiYCY 2X0.5 TP oklopljeni upleteni	LiYCY 2X0.5	LiYCY 4X2X0.5	LiYCY 2X2X0.75	LiYCY 4X2X0.5			LiYCY 4X2X0.5	LiYY 2X0.5	TEL. KAB. 8X0.14 PLOSNATI

POMOĆNA SOBA

SMJEŠTAJ ELEMENATA U RO 4x12

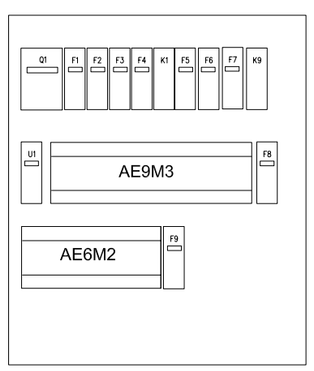

TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d.o.o. PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING, RIJEKA

Projektant: Maja Bratulić, mag.ing.el.	Investitor: VELJKO MATIĆ, Stoja 4, 52100 Pula	Izmjena broj:	0
		Datum:	01/14
	Građevina: REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I DOGRADNJA HOTELA "MILAN"	Mjerilo:	–
		Zajednička oznaka:	5687
		Mapa:	4
Suradnik: Igor Ganić, mag.ing.el.	Projekt: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	Broj projekta:	E 032/14-1-IZV
	Faza projekta: IZVEDBENI PROJEKT		
JEDNOPOLNA SHEMA TIPSKE SOBE – R-A		Broj nacrta: C07	List: 1 / Lista: 1

MAJA BRATULIĆ mag.ing.el. E 2340 OVLAŠTENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE