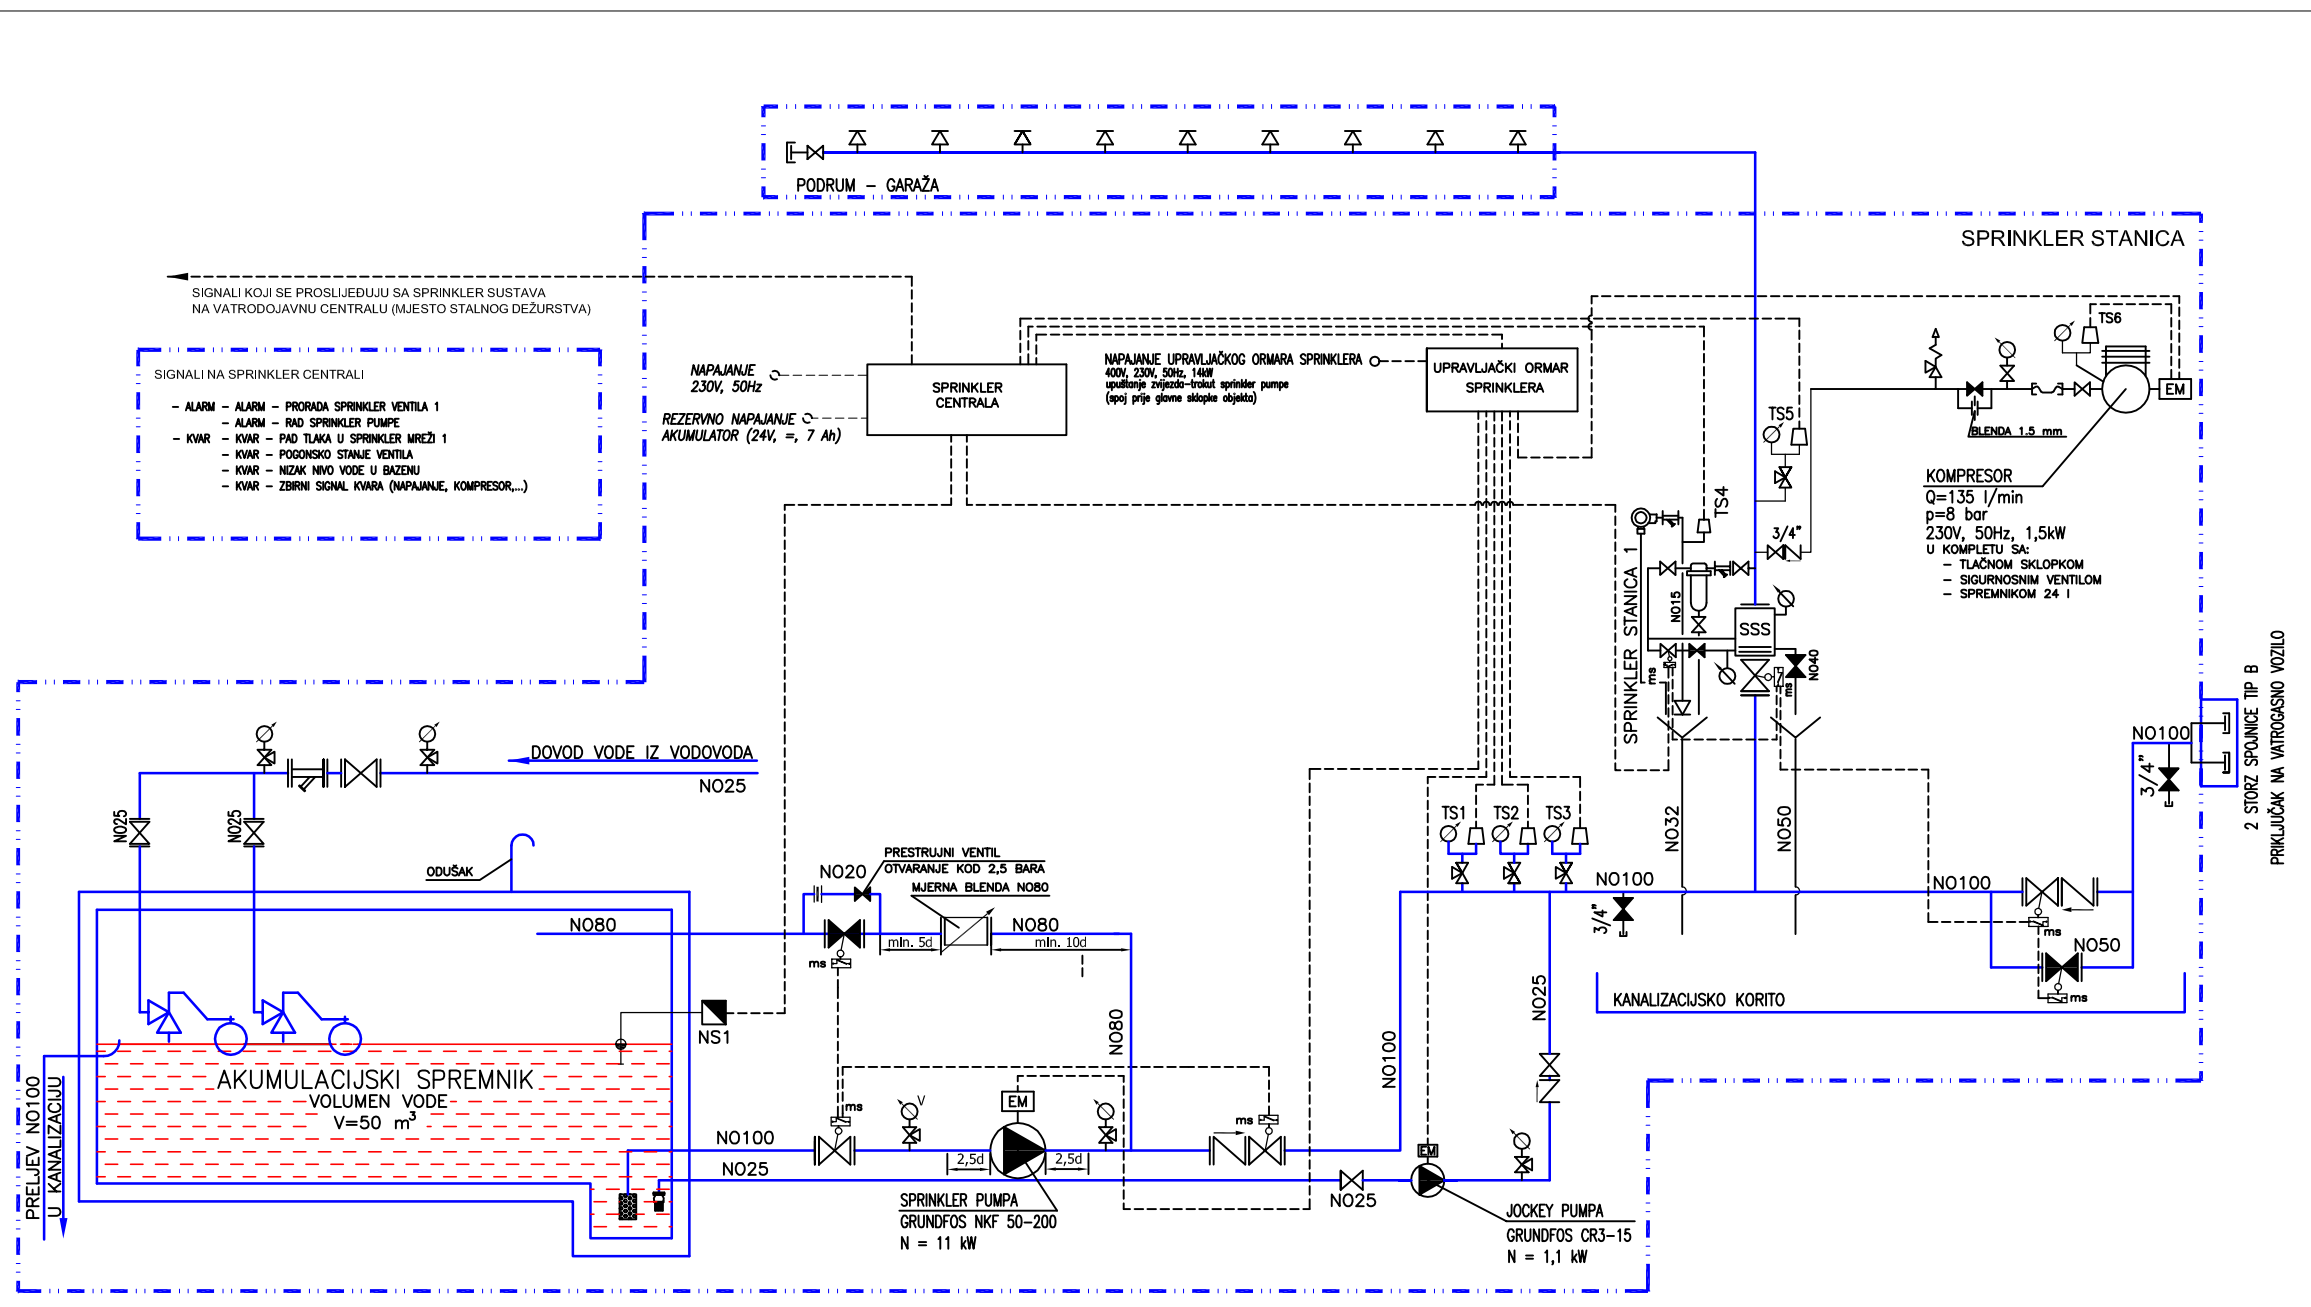

LEGENDA	
	ZASUN (VENTIL) U RADNOM STANJU OTVOREN
	ZASUN (VENTIL) U RADNOM STANJU ZATVOREN
	NEPOVRATNI VENTIL
	HVATAČ NEČISTOĆA
	MJERNA BLENDA
	MANOMETAR SA TROKRAKOM SLAVINOM
	BLENDA
	TLAČNA SKLOPKA
	ALARMNO ZVONO
	SIGURNOSNI VENTIL
	KUTNI VENTIL
	STABILNA SPOJKA TIP B SA SLIJEPOM SPOJKOM
	SAVITLJIVA CIJEV SA SPOJEVIMA
	PRIKLJUČAK ZA ISPIRANJE I PRAŽNJENJE NO40
	KRAJNJA SKLOPKA
	RAZVODNA KUTIJA
	NIVO SONDA
EM	ELEKTROMOTOR

PODEŠAVANJA NIVO SONDA I TLAČNIH SKLOPKI	
NS1	SIGNALIZIRA NEDOSTATAK VODE U PRELJEVNOM SPREMNIKU ZA VIŠE OD 10 % (PAD NIVOA VODE ZA 25 cm)
TS1	UKLJUČUJE SPRINKLER ELEKTRO PUMPU NA 2,5 BARA (TLAČNA SKLOPKA PODEŠENA NA 2,5 BARA)
TS2	UKLJUČUJE SPRINKLER ELEKTRO PUMPU NA 2,5 BARA (TLAČNA SKLOPKA PODEŠENA NA 2,5 BARA)
TS3	UKLJUČUJE / ISKLJUČUJE JOCKEY PUMPU (TLAČNA SKLOPKA – GORNJI KONTAKT 5 BARA / DONJI KONTAKT 4 BARA)
TS4	SIGNALIZIRA PRORADU SPRINKLER STANICE 1 (TLAČNA SKLOPKA PODEŠENA NA 0,5 BARA)
TS5	SIGNALIZIRA PAD TLAKA U SPRINKLER MREŽI 1 (TLAČNA SKLOPKA PODEŠENA NA 2,0 BARA)
TS6	UPRAVLJA RADOM KOMPRESORA (TLAČNA SKLOPKA – IZLAZNI TLAK IZ REDUCIR VENTILA 2,5 BARA)

REGULACIJA RADA SPRINKLER SUSTAVA	
SPRINKLER PUMPA	UKLJUČUJE SE NA SIGNAL TLAČNE SKLOPKE TS–1 ILI TS–2
	ISKLJUČUJE SE RUČNO
JOCKEY PUMPA	UKLJUČUJE SE NA GORNJEM KONTAKTU TLAČNE SKLOPKE TS–3
	ISKLJUČUJE SE NA DONJEM KONTAKTU TLAČNE SKLOPKE TS–3

urbis

Zaj. ozn. pr.	Datum izrade	Mapa br.	Naziv građevine	Investitor
5687	09.2014.	08	Rekonstrukcija-adaptacija i dogradnja hotela "Milan"	Veljko Matić Stoja 4, 52100 Pula
Naziv projekta: Strojarski projekt			Projektant: Milovan Kuzmanić dipl.ing.str.	Glavni projektant: Josip Brezac dipl.ing.arh.
Br. projekta: 5687/IZ/SI	Vrsta projekta: Izvedbeni projekt			
Sadržaj nacrta: Shema djelovanja	Br. lista: 04	Uk. br. list: 04	Mjerilo: 1:50	Suradnici